





PODDASZE

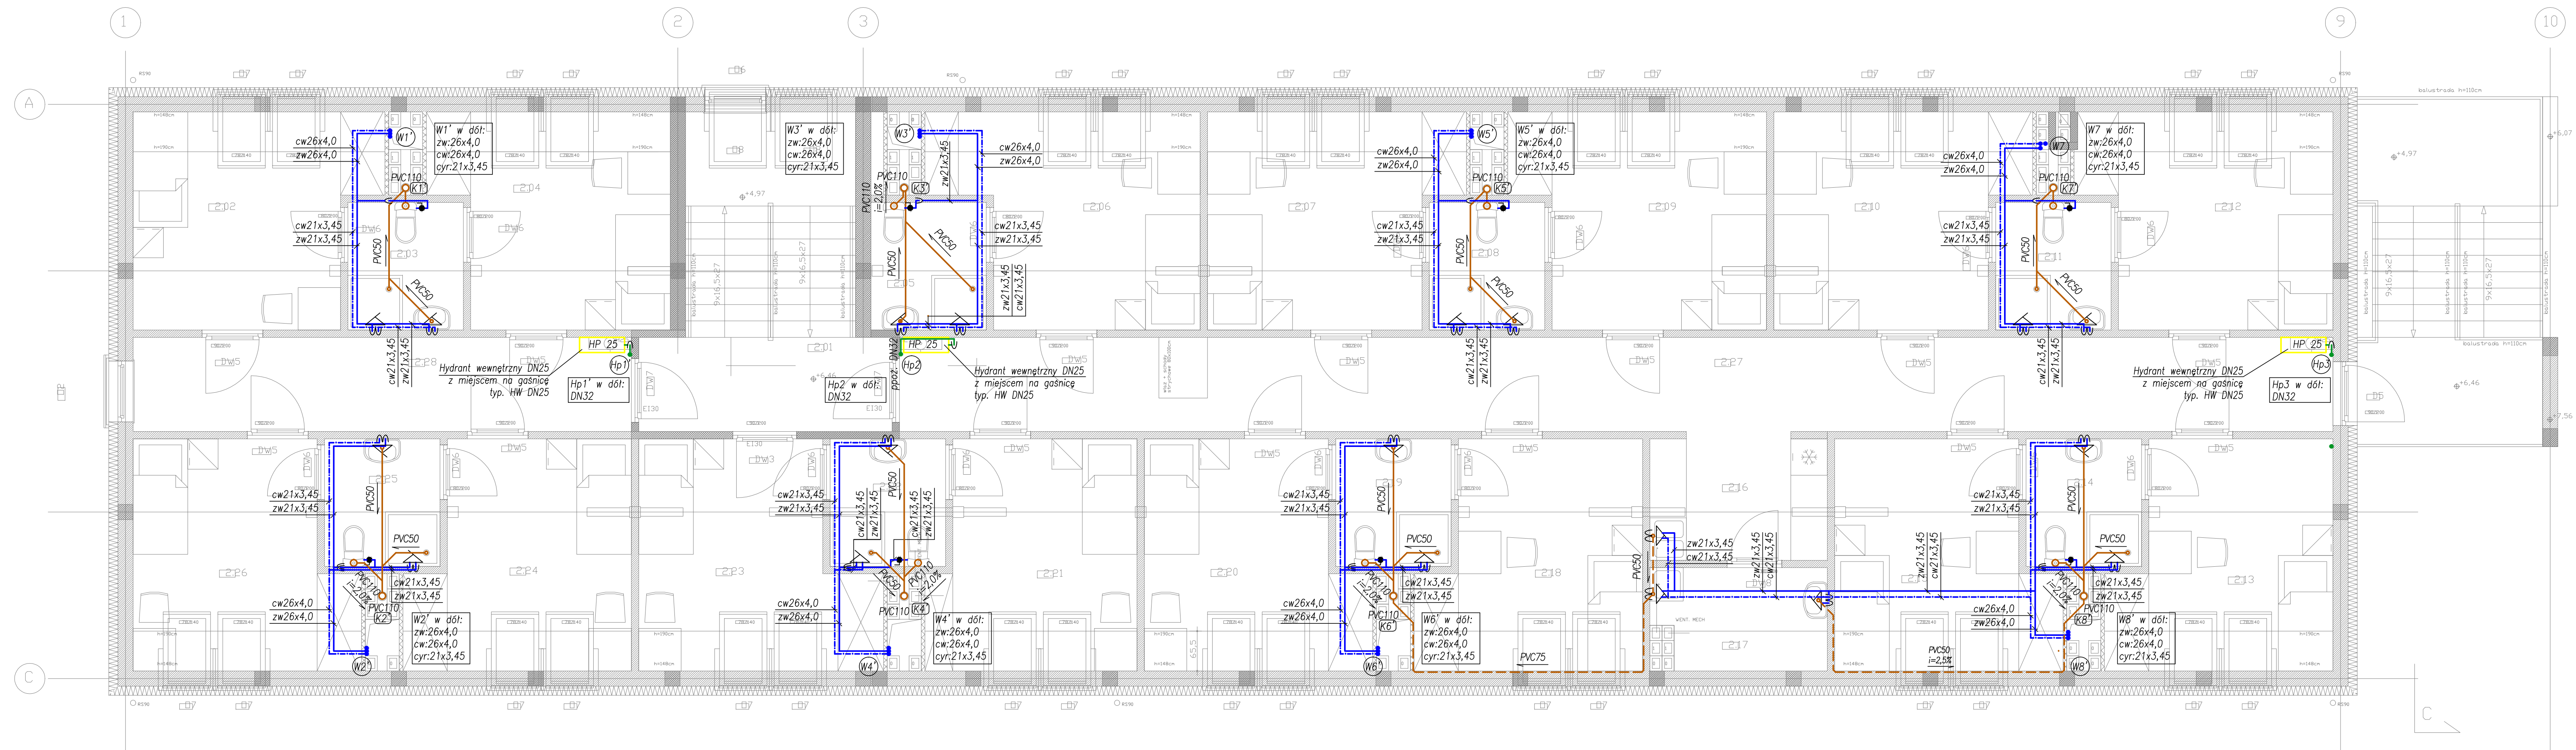

PODDASZ

Ip	ponies
2.01	konunil
2.02	pokóJ
2.03	tozienk
2.04	pokóJ
2.05	tozienk
2.06	pokóJ
2.07	pokóJ
2.08	tozienk
2.09	pokóJ
2.10	pokóJ
2.11	tozienk
2.12	pokóJ
2.13	pokóJ
2.14	tozienk
2.15	pokóJ
2.16	aneiks
2.17	ponies
2.18	pokóJ
2.19	tozienk
2.20	pokóJ
2.21	pokóJ
2.22	tozienk
2.23	pokóJ
2.24	pokóJ
2.25	tozienk
2.26	pokóJ
2.27	konunil
2.28	konunil
RAZEM:	


LEGENDA:

- Instalacja zimnej wody prowadzenie w posadzce
 - Instalacja ciepłej wody prowadzenie w posadzce
 - - - Instalacja cyrkulacji prowadzenie w posadzce
 - Instalacja hydrantowa
 - Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzenie w posadzce
 - - - Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzenie przy ciśnieniu
-  Pion instalacji kanalizacji sanitarnej PVC110
 Pion instalacji wodociągowej
 Pion instalacji hydrantowej


UWAGA:

1. Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielono pożarowo zabezpieczyć p.poz. zgodnie z klasą odporności przegrody przy użyciu elastycznych mas uszczelniających np. HLLI
2. Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej należy układać w posadzkach.
3. Typoszerzeg średnic:

17x2,75	DN12
21x3,45	DN15
26x4,0	DN20
32x4,0	DN25
40x4,0	DN32
50x4,5	DN40
63x6,0	DN50
4. Na pionach kanalizacji sanitarnej należy zamontować rewizje.
5. Instalacje ppoż. prowadzoną pod stropem należy obudować.



SCHEMAT PODŁĄCZENIA HYDRANTÓW P.POŻ. HP25



WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU
A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

**BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
SCHRONISKO DLA LUDZI BEZDOMNYCH
ADRES BUDOWY: Nochowo, gm Śrem
ul. Działyńska 121A**

ul. Nadbrzeżna 1C/9

<p>INSTALACJE SANITARNE</p>	<p>skala 1:50</p>	<p>rysunek IS 05</p>
---------------------------------	-----------------------	--------------------------

INSTALACJA WOD-KAN. PPOŻ. - RZUT PODDASZA

nazwa	projektant	uprawnienia	data i podpis
STALACJE PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Ireneusz Kordusiak	WKP/0137/POOS/04	03/2017
STALACJE PRACOWAŁ:	mgr inż. Jakub Banaszak	WKP/0132/POOS/04	
PRACOWAŁ:	mgr inż. Justyna Dąbrowska		